




SHTOJCA:

Amandamenti i dispozitave të Kodit për Stacionet Gjeneruese të Energjisë me Erë

Neni 4.6.3:

Aktualisht: Gjithashtu gjatë rënies së tensionit, reduktimi i fuqisë aktive i prodhuar nga SGEE do të jetë së paku 90% të maksimumit të fuqisë aktive në disponim sa më shpejt që lejon teknologjia, dhe në çfarëdo rasti brenda 1 sekonde të rikthimit të tensionit në pikën e kyçjes në kondita normale të operimit.

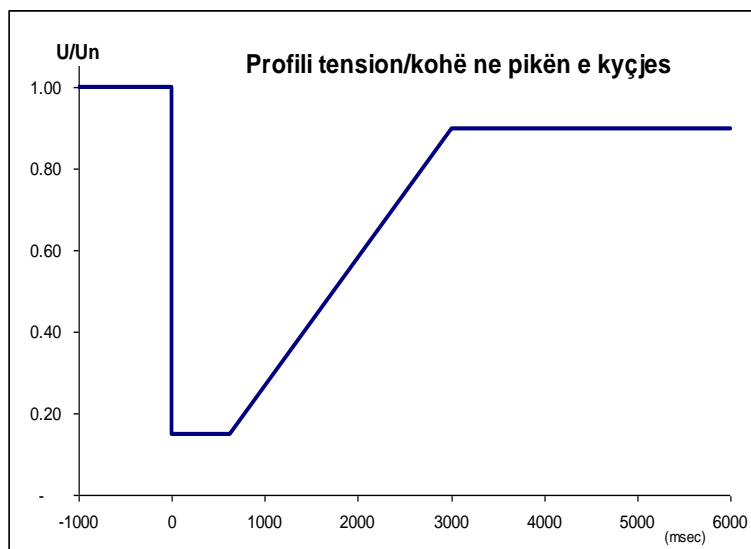

Propozimi :

