




ANEKS:

Izmene i dopune odredaba Kodeksa za vetroenergetske proizvodne stanice

Član 4.6.3:

Trenutno: *Takođe, prilikom pada napona, redukcija aktivne snage koju proizvode VPS biće najmanje 90% maksimalne raspoložive aktivne snage što pre omogućava tehnologija, a u svakom slučaju u roku od 1 sekunde vraćanja napona na priključku pod normalnim uslovima rada.*

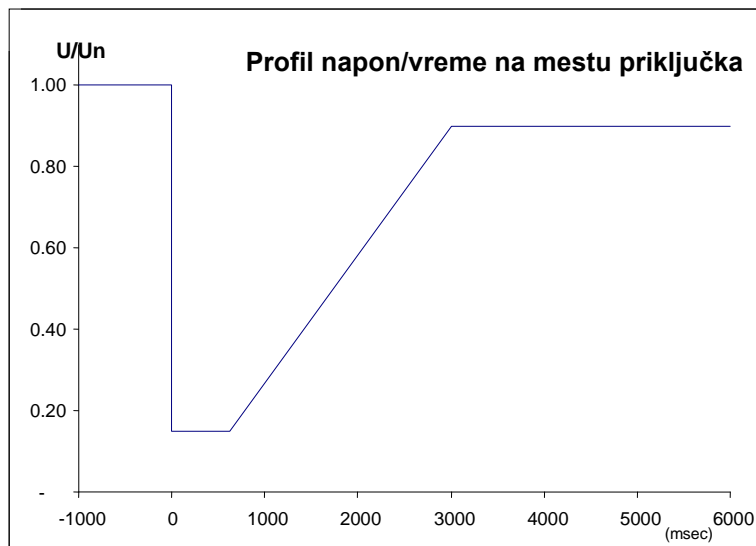

Predlog :

